



Mit den **brandag**-Feuerlösch-Schlauchanschluss-einrichtungen bieten wir Ihnen eine übersichtliche Palette an Einbau-, Wand- und Standschränken.

Unsere Feuerlösch-Schlauchanschlüsseinrichtungen in Standardausführung entsprechen den jeweils gültigen Regeln der DIN 14461 und EN 671.

Die Schränke sind in allen RAL- oder auch Sonderfarbtönen lieferbar.

Selbstverständlich liefern wir neben diesem Standardprogramm auch speziell auf Ihre Wünsche zugeschnittene Sonderanfertigungen.



Sämtliche Schranktypen sind, außer in Stahlblech und Stahlblech sendzimirverzinkt, auch alternativ aus Edelstahl (W.-Nr. 1.4301) sichtbare Außenflächen -Korn 240 geschliffen-, lieferbar.

Scharniere aus Stahl- bzw. Edelstahl Ø 6mm x 50mm, in Sonderausführung alternativ auch Verschwind- oder Spezialscharniere für Glastüren lieferbar.

Türen können z.B. auch als Glastür aus ESG-Glas oder Makrolon sowie auch als Rolladentür ausgeführt werden.

Des weiteren sind auch geringere Schranktiefen, wie in DIN 14461 gefordert möglich, daraus können sich jedoch größere Schrankabmessungen ergeben.

Die **brandag**-Schlauchhaspel entspricht der EN 671-1 und wird komplett aufgehaspelt und montiert mit verpresster Euro-Düse und Anschlußschlauch mit C-Knagge geliefert, abweichende Schlauchlängen sind möglich (QS-Management gem. DIN ISO 9000).

Das QS-System der K.-H. Diekmann GmbH **brandag**-Feuerlöschgeräte in Diepenau ist seit dem 22.10.1999 gem. DIN ISO 9000/1 zertifiziert.

Unsere Einbau- und Wandschränke sehen die Wasserzufuhr an der rechten Seite vor.

Soll die Wasserzufuhr von links oder von hinten erfolgen, so geben Sie dies bei Auftragserteilung bitte ausdrücklich an. Die Lage der angestanzten Wasseranschlussöffnung wird bei den einzelnen Typen jeweils angegeben.

brandag-Wandhydranten Typ „F“ DIN 14461-1 / DIN EN 671-1 mit formstabilem Schlauch DIN EN 694 dienen sowohl zur Selbsthilfe dem Laien als auch der Feuerwehr bei der Brandbekämpfung.

-Vor Inbetriebnahme der Wandhydranten ist eine Abnahmeprüfung durchzuführen.-



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



Wir möchten hier ausdrücklich darauf hinweisen, dass egal welches Löschwassersystem geplant, gewählt, installiert oder verändert wird, die Anforderungen der örtlichen Brandschutzbehörden, der Bauaufsicht sowie die Anforderungen der gültigen technischen Regelwerke zu kontrollieren und einzuhalten sind.

Inhaltsverzeichnis

A) Projektierungsgrundlagen.....	3
B) Technische Ausführung.....	4
Wandhydranten.....	5
brandag-Wandhydrant Nr. 201 als Einbauschrank 700x800x250mm.....	5
brandag-Wandhydrant Nr. 202 als Wandschrank 740x840x250mm.....	5
brandag-Wandhydrant Nr. 203 als Einbauschrank 860x860x250mm.....	6
brandag-Wandhydrant Nr. 204 als Wandschrank 900x900x250mm.....	6
Kombinations-Wandhydranten.....	7
brandag-Wandhydrant Nr. 205 als Einbauschrank +BM 860x860x250mm.....	7
brandag-Wandhydrant Nr. 206 als Wandschrank +BM 900x900x250mm.....	7
Kombinations-Wandhydranten mit Einstellfach für Handfeuerlöscher.....	8
brandag-Wandhydrant Nr. 210 als Einbauschrank +HFL 1.050x880x250mm.....	8
brandag-Wandhydrant Nr. 212 als Wandschrank +HFL 1.090x920x250mm.....	8
brandag-Wandhydrant Nr. 220 als Einbauschrank +HFL+BM 1.050x880x250mm.....	9
brandag-Wandhydrant Nr. 222 als Wandschrank +HFL+BM 1.090x920x250mm.....	9
brandag-Wandhydrant Nr. 230/1 als Einbauschrank +HFL 1.050x880x250 (220)mm.....	10
brandag-Wandhydrant Nr. 232 als Wandschrank +HFL 1.090x920x250mm.....	10
brandag-Wandhydrant Nr. 240/1 als Einbauschrank +HFL+BM 1.050x880x250 (220)mm.....	11
brandag-Wandhydrant Nr. 242 als Wandschrank +HFL+BM 1.090x920x250mm.....	11
Kombinations-Wandhydranten mit Einlegefach für Handfeuerlöscher.....	12
brandag-Wandhydrant Nr. 260 als Einbauschrank +HFL 700x1.050x250mm.....	12
brandag-Wandhydrant Nr. 261 als Wandschrank +HFL 740x1.090x250mm.....	12
brandag-Wandhydrant Nr. 262 als Einbauschrank +HFL+BM 700x1.200x250mm.....	13
brandag-Wandhydrant Nr. 263 als Wandschrank +HFL+BM 740x1.240x250mm.....	13
brandag-Wandhydrant Nr. 264/8 als Einbauschrank +HFL 860x1.110x250 (220)mm.....	14
brandag-Wandhydrant Nr. 265 als Wandschrank +HFL 900x1.150x250mm.....	14
brandag-Wandhydrant Nr. 266/9 als Einbauschrank +HFL+BM 860x1.260x250 (220)mm.....	15
brandag-Wandhydrant Nr. 267 als Wandschrank +HFL+BM 900x1.300x250mm.....	15
brandag-Wandhydrant Nr. 270 als Einbauschrank +HFL+BM 1.000x1.300x250mm.....	16
brandag-Wandhydrant Nr. 271 als Wandschrank +HFL+BM 1.040x1.340x250mm.....	16
Kombinations-Wandhydranten in Sonderausführung als Schmalhydranten.....	17
brandag-Wandhydrant Nr. 290 als Einbauschrank +HFL 260x1.200x700mm.....	17
brandag-Wandhydrant Nr. 291 als Wandschrank +HFL 290x1.240x700mm.....	17
brandag-Wandhydrant Nr. 292 als Einbauschrank +HFL+BM 260x1.200x700mm.....	18
brandag-Wandhydrant Nr. 293 als Wandschrank +HFL+BM 290x1.240x700mm.....	18
brandag-Wandhydrant Nr. 297 als Standschrank +HFL+BM 380x1.600x550mm.....	19
brandag-Wandhydrant Nr. 298 als Standschrank +HFL+BM 370x1.600x700mm.....	19
Kombinations-Wandhydranten in Sonderausführung mit Rolladen.....	20
brandag-Wandhydrant Nr. 262 als Einbauschrank +HFL+BM 700x1.200x290mm.....	20
brandag-Wandhydrant Nr. 263 als Wandschrank +HFL+BM 740x1.240x290mm.....	20
Untergestelle für Wandhydranten.....	21
brandag-Untergestelle für Wandhydranten.....	21

Wir empfehlen Ihnen, wenn Sie sich mit der Planung, Installation oder Wartung von Löschwasseranlagen beschäftigen, folgende aktuelle Normen:

[DIN 14462:2012-09 \(D\)](#)

Löschwassereinrichtungen - Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung von
Wandhydrantenanlagen sowie Anlagen mit Überflur- und Unterflurhydranten

[DIN 1988-600:2021-07 \(D\)](#)

Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen - Teil 600: Trinkwasser-
Installationen in Verbindung mit Feuerlösch- und Brandschutzanlagen; Technische Regel des DVGW

zu beziehen: Beuth Verlag GmbH • Am DIN-Platz • Burggrafenstraße 6 • 10787 Berlin
Telefon: 030/2601-0 • Telefax: -1260 • E-Mail: info@beuth.de • Internet: www.beuth.de



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



brandag-Wandhydranten Typ "F"

zur Nutzung durch die Feuerwehr und durch den Laien

Wandhydranten 3 x 100 (200)l/min bei 3 (4,5)bar

Versorgung über separates Löschwassernetz:

- hygienische Absicherung mittels LWÜ freier Auslauf (siehe Register 4) oder
- hygienische Absicherung mittels LWÜ Füll-/ und Entleerungsstation (siehe Register 5)
- alternativ Brauchwassernetz oder Vollbevorratung OHNE Verbindung zum Trinkwassernetz



A) Projektierungsgrundlagen

brandag Wandhydranten Typ „F“ mit formbeständigem Druckschlauch für die Feuerwehr und den Laien werden überall dort eingesetzt, wo die Brandbekämpfung eines Entstehungsbrandes sowohl durch **Laien** ohne besondere Vorkenntnisse, wie auch eine Brandbekämpfung mittels der Wandhydranten durch die Feuerwehr vorgesehen ist. Im Brandschutzkonzept bzw. bei der Berechnung der erforderlichen Löschmitteleinheiten können sie auch als Ersatz für Handfeuerlöschgeräte berücksichtigt werden.

Der formbeständige Druckschlauch gem. DIN EN 694 ist einsatzbereit auf die wasserführende brandag Schlauchhaspel aufgewickelt. Im Bedarfsfall kann das Schlauchanschlussventil direkt geöffnet werden und es braucht nur die für die Brandbekämpfung erforderliche Schlauchlänge von der Haspel abgezogen zu werden, was mit relativ geringem Kraftaufwand möglich ist. Die zum Ausrüstungsstandard gehörende EURO-Düse ist auch für den Laien leicht zu bedienen und minimiert Wasserschäden. Bei einem Druck von 3 bar am Schlauchanschlussventil leistet die EURO-Düse mit 4 mm Mundstück 17 Liter/Minute oder 41 Liter/Minute mit 6 mm Mundstück.

Eine Nutzung / Wasserentnahme durch die Feuerwehr mittels C-Schläuchen ist zu jeder Zeit möglich, da hier ein C-Schlauchanschlussventil DN 50 mit einer Mindestleistung von 100 Liter/Minute installiert ist. Das Rohrleitungssystem muss für diese Leistung gem. den Anforderungen der DIN 14462 ausgelegt sein.
Höchstdruck (Ruhedruck) am Schlauchanschlussventil: 12 bar.

brandag Wandhydranten sind hier Bestandteil einer Löschwasseranlage "nass" oder "nass/trocken" und gewährleisten durch ihre hohe Qualität und große Funktionalität eine sichere und schnelle Einsatzbereitschaft im Brandfall. Die Löschwasseranlage ist hierbei, falls sie aus dem Trinkwassernetz versorgt werden soll, immer mittels einer geeigneten Löschwasserübergabestelle (LWÜ) gem. DIN 1988-600 von der Trinkwasserinstallation zu trennen. Die hygienische Absicherung zum Trinkwassernetz erfolgt dann z.B. durch einen freien Auslauf (siehe Register 4) oder eine Füll-/ und Entleerungsstation (siehe Register 5) gem. DIN 1988-600, DIN 14462.

Eine Fremdeinspeisung, z.B. durch die Feuerwehr über eine Löschwasser-Einspeiseeinrichtung nach DIN 14461-2, sowie der Anschluss von Wandhydranten mit Schaummittelzusätzen ist **NUR** bei einer Absicherung über einen freien Auslauf oder bei Versorgung aus einem Nichttrinkwassernetz zulässig.

Für die ordnungsgemäße Ausführung der Löschwasserleitung ist in jedem Fall eine individuelle Rohrnetzberechnung durchzuführen. Diese erfolgt stets anhand einer objektspezifischen Isometrie mit Einzelangaben über Rohreinzellängen, Formstücke, eingesetzte Materialien, geodätische Höhen.

Im Einzelnen muss dabei der Druckverlust entsprechend der Vorgabe des Brandschutzkonzeptes berechnet werden. Wasserzähler und Hausanschlussleitung müssen entsprechend der vorgenannten Wasserentnahme ausgelegt und mit dem zuständigen WVU abgestimmt sein.

-Vor Inbetriebnahme der Wandhydranten ist eine Abnahmeprüfung durchzuführen.-

Technische Änderung vorbehalten

Rev.: 2026-03

Register: 06 • Seite: 3

© by K.-H. Diekmann GmbH • brandag-Feuerlöschgeräte
Siemensweg 1 • D-31603 Diepenau
Tel.: 05775/96672-0 • Fax: 05775/96672-29

Technische Änderung vorbehalten

Rev.: 2026-03

Register: 06 • Seite: 3

brandag-Wandhydranten Typ "F"



zur Nutzung durch die Feuerwehr und durch den Laien

Wandhydranten 3 x 100 (200)l/min bei 3 (4,5)bar

- hygienische Absicherung mittels LWÜ durch freien Auslauf (siehe Register 4) oder
- hygienische Absicherung mittels LWÜ durch Füll-/ und Entleerungsstation (siehe Register 5)
- alternativ Brauchwassernetz oder Vollbevorratung OHNE Verbindung zum Trinkwassernetz

Absicherung über System 2+3

B) Technische Ausführung

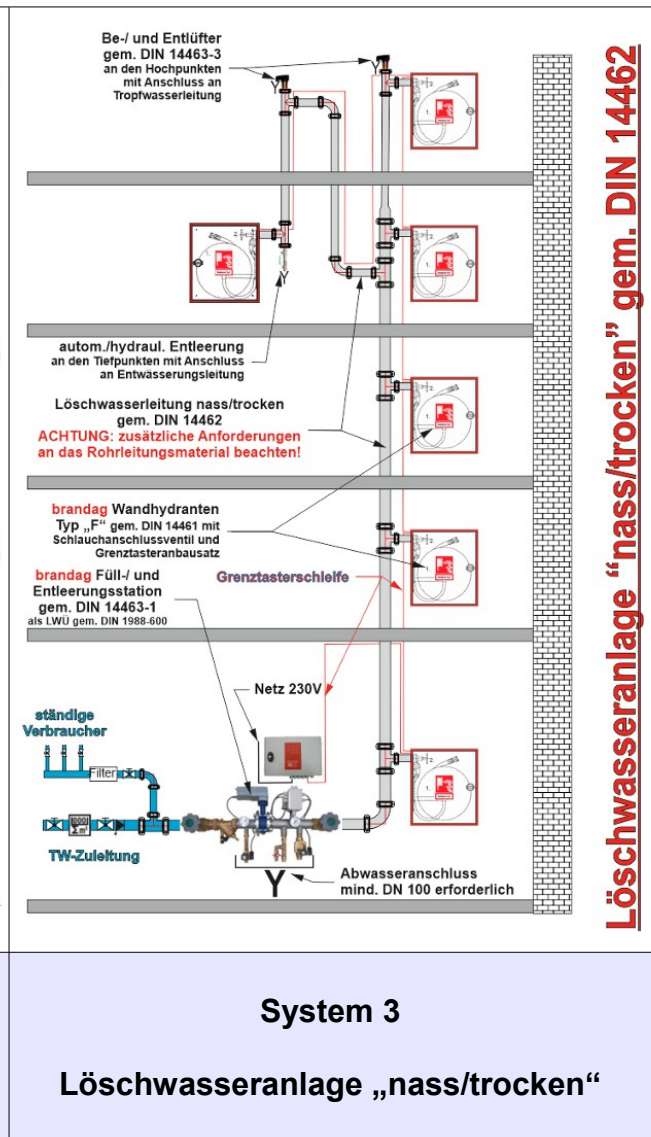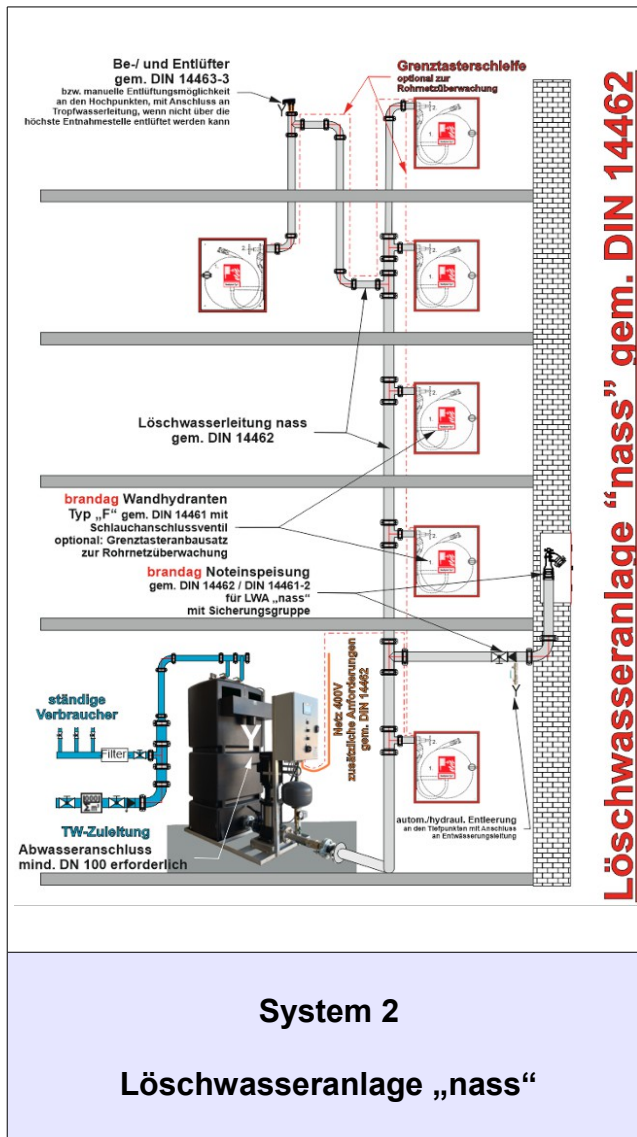



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



brandag-Wandhydrant Nr. 201 als Einbauschränk 700x800x250mm

brandag-Wandhydrant Nr. 202 als Wandschränk 740x840x250mm

mit Schlauchhaspel gem. EN 671-1 und formstabilem Schlauch nach EN 694


Kurzbeschreibung:

- Allseits abkanteter Schränk aus Stahlblech zur Aufnahme einer Schlauchhaspel gem. EN 671-1, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1.
- Tür im Rahmen liegend, mit vertieft liegendem Klappgriff, plombierbar.
- Ausschwenkbare Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot RAL 3000, mit wasserführender Achse aus Messing, geeignet zur Aufnahme vom max. 35m formbeständigen Feuerlöschschlauch 1" DN 25 altern. ¾" DN 19, gem. EN 694.
- Verbindungsschlauch mit abgewinkelter C-Druckkupplung aus MS.
- Brandschutzzeichen gem. BGV A8 bzw. ASR A 1.3 und Bedienungsanleitung selbstklebend, sowie Installationsanleitung.
- incl. nachfolgendem Zubehör:
 - 1 x Montagemutter R 2" G 2A aus MS, R 2" AG / R 2" IG, drehbar
 - 1 x Schlauchanschlußventil R 2" nach DIN 14461-3; 1996-04
 - 1 x Strahlrohr EN 671-1, DN 25 mit 6mm Mundstückdurchfluß
 - 1 x 30m formstabiler Schlauch 1" / DN 25 altern. ¾" / DN 19 nach EN 694 komplett montiert

Sonderzubehör z.B.:

1 x **brandag** Untergestell Nr. 222, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1 (nur für Wandschränk).

Schränkausführung			Typ	Ausführung	Bauart	Breite	Höhe	Tiefe
Modell	Schlauchlänge	WA						
201-	030	-RS -LS	„F“	Einbauschränk	B	700	800	250
202-	030	-RS -LS	„F“	Wandschränk	C	740	840	250
Wasseranschlussbohrung im Schränk nach DIN 14461-1								
WA	-RS = Rechts Seitenwand			-RR = Rechts Rückwand				
	-LS = Links Seitenwand			-LR = Links Rückwand				
Alle Abbildungen zeigen den Wasseranschluss WA: RS (rechts Seitenwand)								

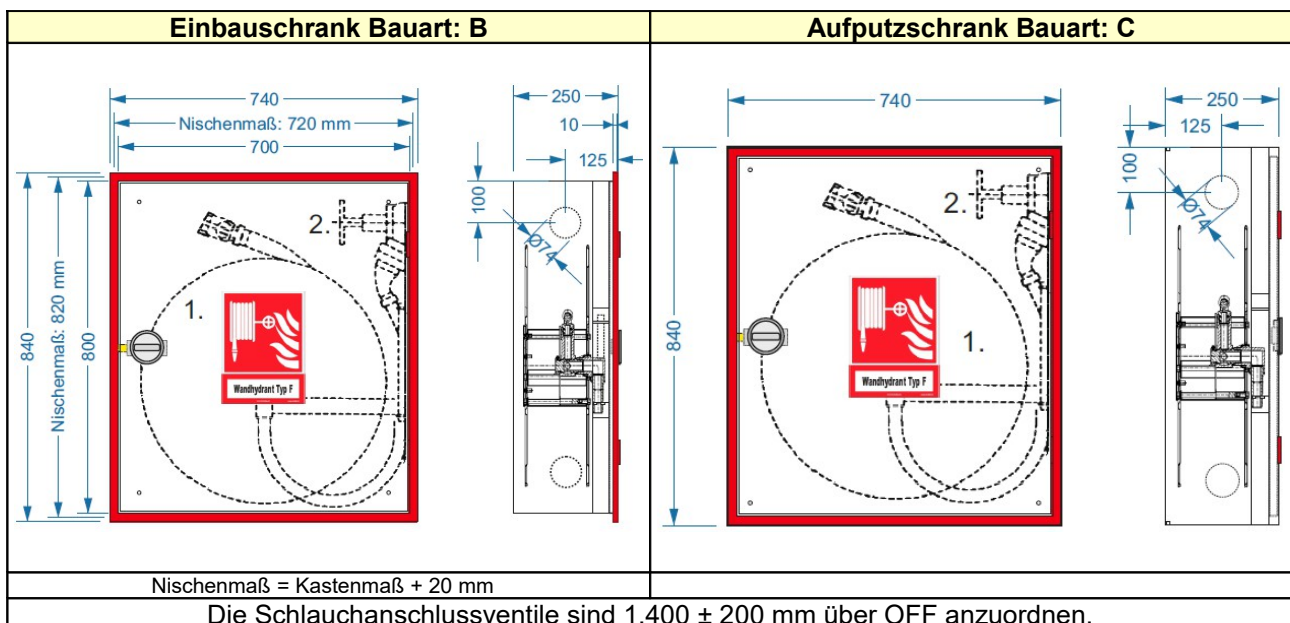



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



brandag-Wandhydrant Nr. 203 als Einbauschrank 860x860x250mm

brandag-Wandhydrant Nr. 204 als Wandschrank 900x900x250mm

mit Schlauchhaspel gem. EN 671-1 und formstabilem Schlauch nach EN 694


Kurzbeschreibung:

- Allseits abkanteter Schrank aus Stahlblech zur Aufnahme einer Schlauchhaspel gem. EN 671-1, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1.
- Türen im Rahmen liegend, mit vertieft liegendem Klappgriff, plombierbar.
- Ausschwenkbare Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot RAL 3000, mit wasserführender Achse aus Messing, geeignet zur Aufnahme vom max. 35m formbeständigen Feuerlöschschlauch 1" DN 25 altern. 3/4" DN 19, gem. EN 694.
- Verbindungsschlauch mit abgewinkelter C-Druckkupplung aus MS.
- Brandschutzzeichen gem. BGV A8 bzw. ASR A 1.3 und Bedienungsanleitung selbstklebend, sowie Installationsanleitung.
- incl. nachfolgendem Zubehör:
 - 1 x Montagemutter R 2" G 2A aus MS, R 2" AG / R 2" IG, drehbar
 - 1 x Schlauchanschlußventil R 2" nach DIN 14461-3; 1996-04
 - 1 x Strahlrohr EN 671-1, DN 25 mit 6mm Mundstückdurchfluß
 - 1 x 30m formstabiler Schlauch 1" / DN 25 altern. 3/4" / DN 19 nach EN 694 komplett montiert

Sonderzubehör z.B.:

1 x **brandag** Untergestell Nr. 222, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1 (nur für Wandschrank).

Schrankausführung			Typ	Ausführung	Bauart	Breite	Höhe	Tiefe
Modell	Schlauchlänge	WA						
203-	030	-RS -LS	„F“	Einbauschrank	B	860	860	250
204-	030	-RS -LS	„F“	Wandschrank	C	900	900	250
Wasseranschlussbohrung im Schrank nach DIN 14461-1								
WA	-RS = Rechts Seitenwand			-RR = Rechts Rückwand				
	-LS = Links Seitenwand			-LR = Links Rückwand				
Alle Abbildungen zeigen den Wasseranschluss WA: RS (rechts Seitenwand)								

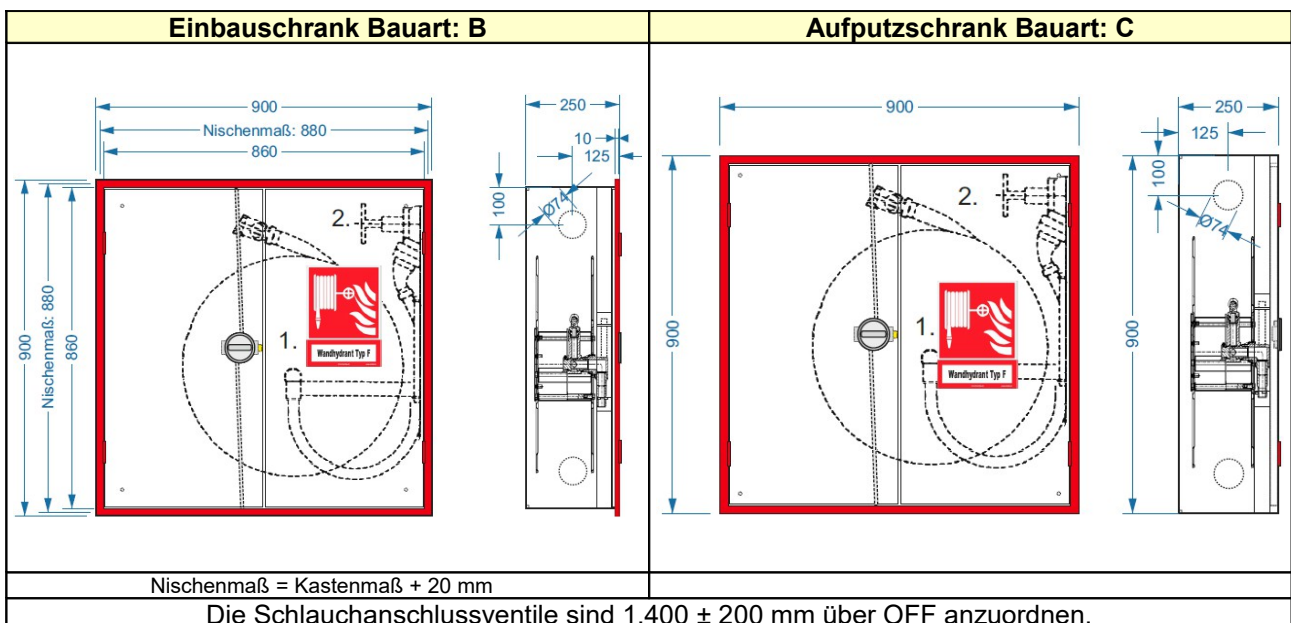



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



brandag-Wandhydrant Nr. 205 als Einbauschränk +BM 860x860x250mm

brandag-Wandhydrant Nr. 206 als Wandschränk +BM 900x900x250mm

mit Schlauchhaspel gem. EN 671-1 und formstabilem Schlauch nach EN 694


Kurzbeschreibung:

- Allseits abkanteter Schrank aus Stahlblech zur Aufnahme einer Schlauchhaspel gem. EN 671-1, und eines Brandmelders gem. DIN 14655, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1.
- Türen im Rahmen liegend, mit vertieft liegendem Klappgriff, plombierbar.
- Gegenüber Schlauchanschlussventil Einbaurahmen mit Aufnahme und Türausschnitt für einen Brandmelder.
- Ausschwenkbare Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot RAL 3000, mit wasserführender Achse aus Messing, geeignet zur Aufnahme vom max. 35m formbeständigen Feuerlöschschlauch 1" DN 25 altern. 3/4" DN 19, gem. EN 694.
- Verbindungsschlauch mit abgewinkelter C-Druckkupplung aus MS.
- Brandschutzzeichen gem. BGV A8 bzw. ASR A 1.3 und Bedienungsanleitung selbstklebend, sowie Installationsanleitung.
- incl. nachfolgendem Zubehör:
 - 1 x Montagemutter R 2" G 2A aus MS, R 2" AG / R 2" IG, drehbar
 - 1 x Schlauchanschlußventil R 2" nach DIN 14461-3; 1996-04
 - 1 x Strahlrohr EN 671-1, DN 25 mit 6mm Mundstückdurchfluß
 - 1 x 30m formstabiler Schlauch 1" / DN 25 altern. 3/4" / DN 19 nach EN 694 komplett montiert

Sonderzubehör z.B.:

- 1 x **brandag** Untergestell Nr. 222, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1 (nur für Wandschränk)
- 1 x Brandmelder DIN 14655

Schränkausführung			Typ	Ausführung	Bauart	Breite	Höhe	Tiefe
Modell	Schlauchlänge	WA						
205-	030	-RS	„F“	Einbauschränk	B	860	860	250
		-LS						
206-	030	-RS	„F“	Wandschränk	C	900	900	250
		-LS						
Wasseranschlussbohrung im Schrank nach DIN 14461-1								
WA	-RS = Rechts Seitenwand			-RR = Rechts Rückwand				
	-LS = Links Seitenwand			-LR = Links Rückwand				
Alle Abbildungen zeigen den Wasseranschluss WA: RS (rechts Seitenwand)								

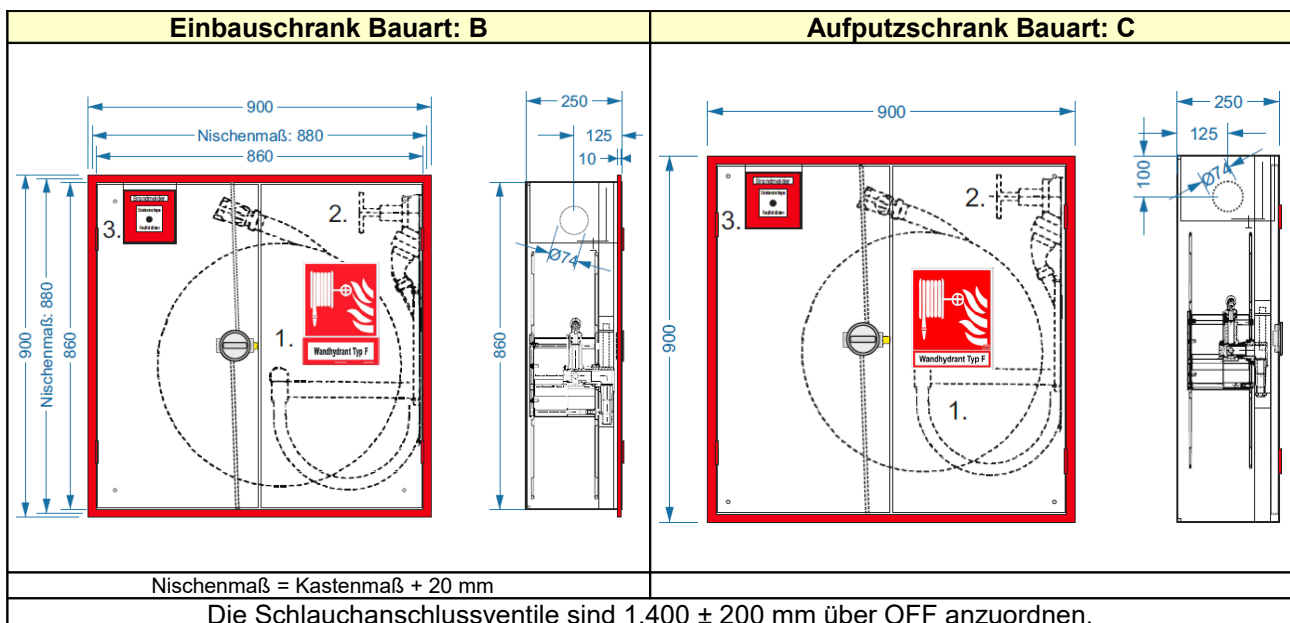

Technische Änderung vorbehalten

Rev.: 2026-03
Register: 06 • Seite: 7

© by K.-H. Diekmann GmbH • **brandag**-Feuerlöschgeräte
Siemensweg 1 • D-31603 Diepenau
Tel.: 05775/96672-0 • Fax: 05775/96672-29

Technische Änderung vorbehalten

Rev.: 2026-03
Register: 06 • Seite: 7



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



brandag-Wandhydrant Nr. 210 als Einbauschrank +HFL 1.050x880x250mm

brandag-Wandhydrant Nr. 212 als Wandschrank +HFL 1.090x920x250mm

mit Schlauchhaspel gem. EN 671-1 und formstabilem Schlauch nach EN 694


Kurzbeschreibung:

- Allseits abgekanteter Schrank aus Stahlblech zur Aufnahme einer Schlauchhaspel gem. EN 671-1, und separatem Fach zur Aufnahme eines Handfeuerlöschers gem. EN 3, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1.
- Türen im Rahmen liegend, mit vertieft liegendem Klappgriff, plombierbar.
- Ausschwenkbare Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot RAL 3000, mit wasserführender Achse aus Messing, geeignet zur Aufnahme vom max. 35m formbeständigen Feuerlöschschlauch 1" DN 25 altern. 3/4" DN 19, gem. EN 694.
- Verbindungsschlauch mit abgewinkelter C-Druckkupplung aus MS.
- Brandschutzzeichen gem. BGV A8 bzw. ASR A 1.3 und Bedienungsanleitung selbstklebend, sowie Installationsanleitung.
- incl. nachfolgendem Zubehör:
 - 1 x Montagemutter R 2" G 2A aus MS, R 2" AG / R 2" IG, drehbar
 - 1 x Schlauchanschlußventil R 2" nach DIN 14461-3; 1996-04
 - 1 x Strahlrohr EN 671-1, DN 25 mit 6mm Mundstückdurchfluß
 - 1 x 30m formstabiler Schlauch 1" / DN 25 altern. 3/4" / DN 19 nach EN 694 komplett montiert

Sonderzubehör z.B.:

- 1 x **brandag** Handfeuerlöscher gem. DIN EN3 max. 12kg
- 1 x **brandag** Untergestell Nr. 222, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1 (nur für Wandschrank)

Schrankausführung			Typ	Ausführung	Bauart	Breite	Höhe	Tiefe
Modell	Schlauchlänge	WA						
210-	030	-RS -LS	„F“	Einbauschrank	B	1.050	880	250
212-	030	-RS -LS		„F“	Wandschrank	C	1.090	920
Wasseranschlussbohrung im Schrank nach DIN 14461-1								
WA	-RS = Rechts Seitenwand			-RR = Rechts Rückwand				
	-LS = Links Seitenwand			-LR = Links Rückwand				
Alle Abbildungen zeigen den Wasseranschluss WA: RS (rechts Seitenwand)								

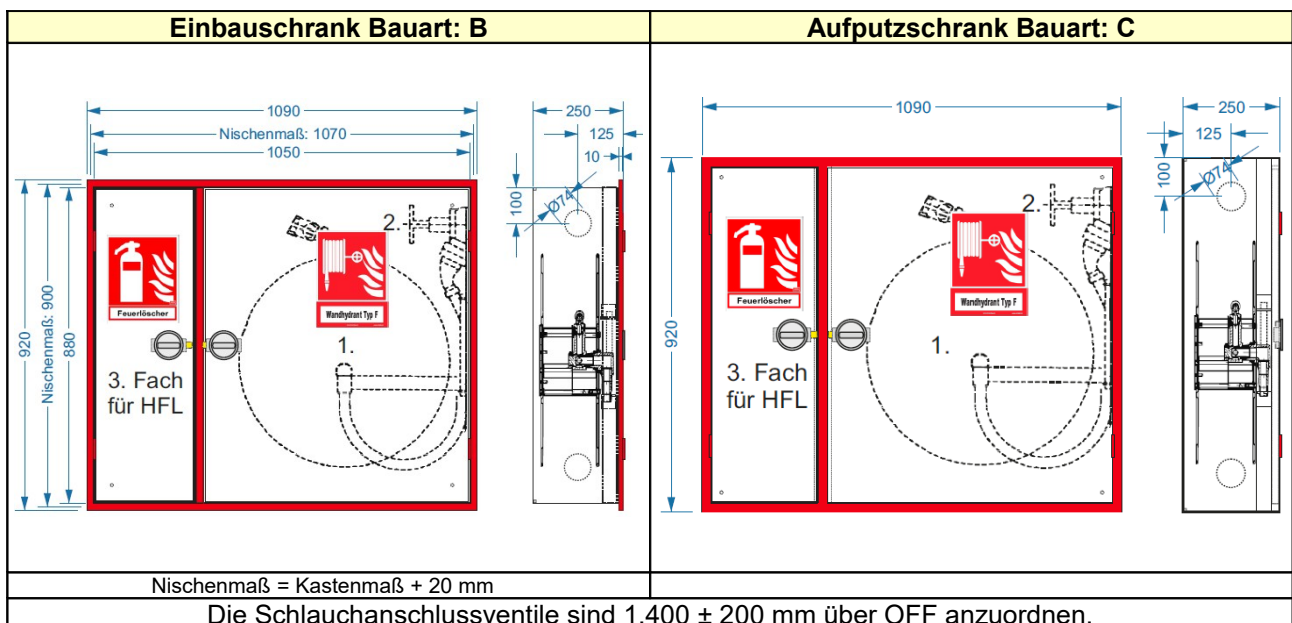



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



brandag-Wandhydrant Nr. 230/1 als Einbauschrank +HFL 1.050x880x250 (220)mm

brandag-Wandhydrant Nr. 232 als Wandschrank +HFL 1.090x920x250mm

mit Schlauchhaspel gem. EN 671-1 und formstabilem Schlauch nach EN 694


Kurzbeschreibung:

- Allseits abkanteter Schrank aus Stahlblech zur Aufnahme einer Schlauchhaspel gem. EN 671-1, und separatem Fach zur Aufnahme eines Handfeuerlöschers gem. EN 3, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1.
- Flügeltüren im Rahmen liegend, mit vertieft liegendem Klappgriff, plombierbar.
- Ausschwenkbare Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot RAL 3000, mit wasserführender Achse aus Messing, geeignet zur Aufnahme vom max. 35m formbeständigen Feuerlöschschlauch 1" DN 25 altern. 3/4" DN 19, gem. EN 694.
- Verbindungsschlauch mit abgewinkelter C-Druckkupplung aus MS.
- Brandschutzzeichen gem. BGV A8 bzw. ASR A 1.3 und Bedienungsanleitung selbstklebend, sowie Installationsanleitung.
- incl. nachfolgendem Zubehör:
 - 1 x Montagemutter R 2" G 2A aus MS, R 2" AG / R 2" IG, drehbar
 - 1 x Schlauchanschlußventil R 2" nach DIN 14461-3; 1996-04
 - 1 x Strahlrohr EN 671-1, DN 25 mit 6mm Mundstückdurchfluß
 - 1 x 30m formstabiler Schlauch 1" / DN 25 altern. 3/4" / DN 19 nach EN 694 komplett montiert

Sonderzubehör z.B.:

- 1 x **brandag** Handfeuerlöscher gem. DIN EN3 max. 12kg
- 1 x **brandag** Untergestell Nr. 222, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1 (nur für Wandschrank)

Schrankausführung			Typ	Ausführung	Bauart	Breite	Höhe	Tiefe
Modell	Schlauchlänge	WA						
230-	030	-RS -LS	„F“	Einbauschrank	B	1.050	880	250
231-	030	-RS -LS	„F“	Einbauschrank	B	1.050	880	220
232-	030	-RS -LS	„F“	Wandschrank	C	1.090	920	250
Wasseranschlussbohrung im Schrank nach DIN 14461-1								
WA	-RS = Rechts Seitenwand			-RR = Rechts Rückwand				
	-LS = Links Seitenwand			-LR = Links Rückwand				
Alle Abbildungen zeigen den Wasseranschluss WA: RS (rechts Seitenwand)								

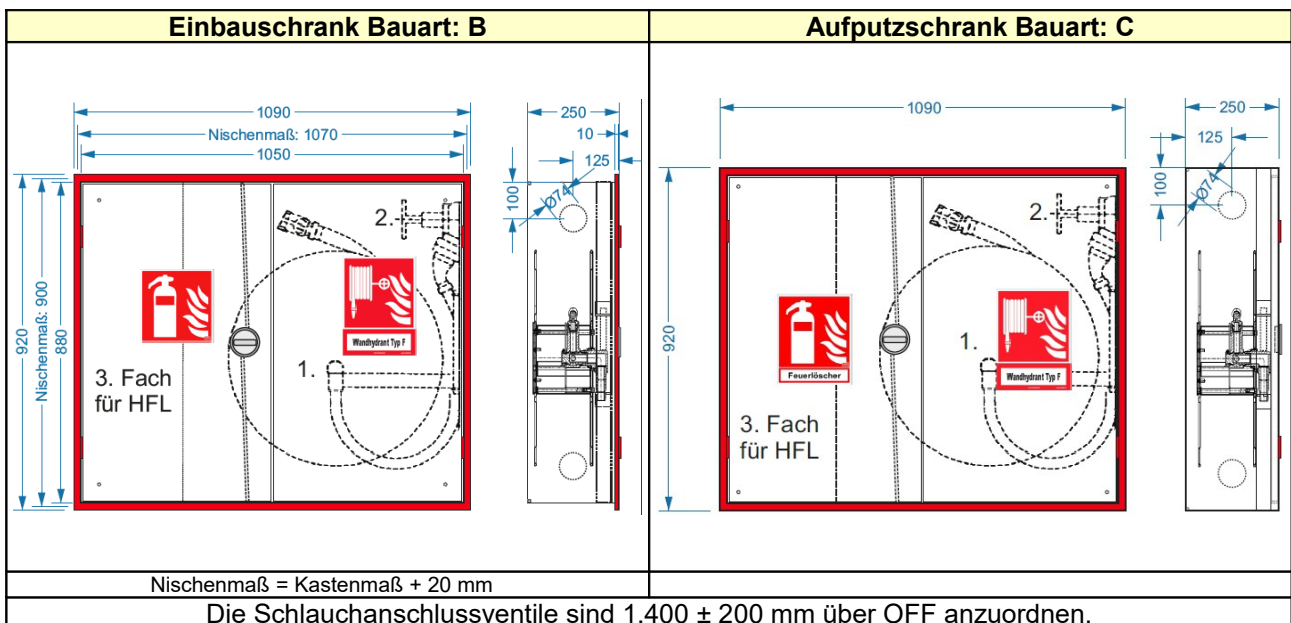



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



brandag-Wandhydrant Nr. 240/1 als Einbauschrank +HFL+BM 1.050x880x250 (220)mm

brandag-Wandhydrant Nr. 242 als Wandschrank +HFL+BM 1.090x920x250mm

mit Schlauchhaspel gem. EN 671-1 und formstabilem Schlauch nach EN 694


Kurzbeschreibung:

- Allseits abkanteter Schrank aus Stahlblech zur Aufnahme einer Schlauchhaspel gem. EN 671-1, und separatem Fach zur Aufnahme eines Handfeuerlöschers gem. EN 3 und eines Brandmelders gem. DIN 14655, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1.
- Flügeltüren im Rahmen liegend, mit vertieft liegendem Klappgriff, plombierbar.
- Ausschwenkbare Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot RAL 3000, mit wasserführender Achse aus Messing, geeignet zur Aufnahme vom max. 35m formbeständigen Feuerlöschschlauch 1" DN 25 altern. 3/4" DN 19, gem. EN 694.
- Verbindungsschlauch mit abgewinkelter C-Druckkupplung aus MS.
- Brandschutzzeichen gem. BGV A8 bzw. ASR A 1.3 und Bedienungsanleitung selbstklebend, sowie Installationsanleitung.
- incl. nachfolgendem Zubehör:
 - 1 x Montagemutter R 2" G 2A aus MS, R 2" AG / R 2" IG, drehbar
 - 1 x Schlauchanschlußventil R 2" nach DIN 14461-3; 1996-04
 - 1 x Strahlrohr EN 671-1, DN 25 mit 6mm Mundstückdurchfluß
 - 1 x 30m formstabiler Schlauch 1" / DN 25 altern. 3/4" / DN 19 nach EN 694 komplett montiert

Sonderzubehör z.B.:

- 1 x **brandag** Handfeuerlöscher gem. DIN EN3 max. 12kg
- 1 x **brandag** Untergestell Nr. 222, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1 (nur für Wandschrank)
- 1 x Brandmelder DIN 14655

Schrankausführung			Typ	Ausführung	Bauart	Breite	Höhe	Tiefe
Modell	Schlauchlänge	WA						
240-	030	-RS -LS	„F“	Einbauschrank	B	1.050	880	250
241-	030	-RS -LS	„F“	Einbauschrank	B	1.050	880	220
242-	030	-RS -LS	„F“	Wandschrank	C	1.090	920	250
Wasseranschlussbohrung im Schrank nach DIN 14461-1								
WA	-RS = Rechts Seitenwand			-RR = Rechts Rückwand				
	-LS = Links Seitenwand			-LR = Links Rückwand				
Alle Abbildungen zeigen den Wasseranschluss WA: RS (rechts Seitenwand)								

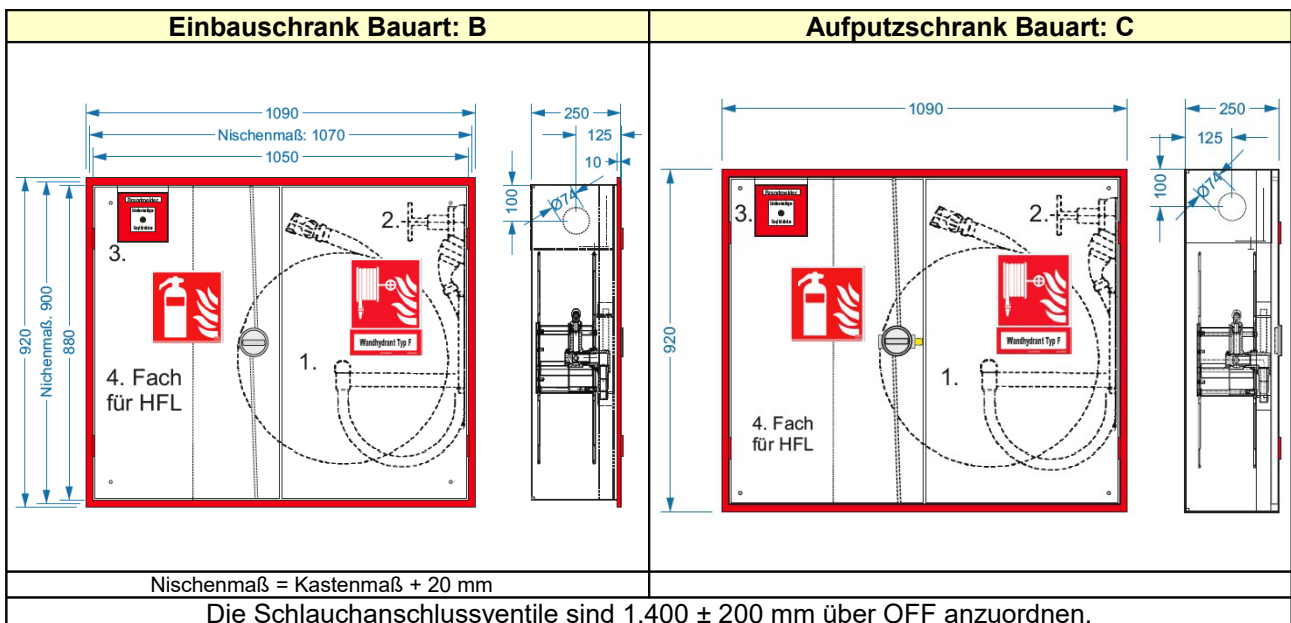



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



brandag-Wandhydrant Nr. 260 als Einbauschränk +HFL 700x1.050x250mm

brandag-Wandhydrant Nr. 261 als Wandschränk +HFL 740x1.090x250mm

mit Schlauchhaspel gem. EN 671-1 und formstabilem Schlauch nach EN 694


Kurzbeschreibung:

- Allseits abkanteter Schrank aus Stahlblech zur Aufnahme einer Schlauchhaspel gem. EN 671-1, und separatem Einlegefach zur Aufnahme eines Handfeuerlöschers gem. EN 3, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1.
- Tür im Rahmen liegend, mit vertieft liegendem Klappgriff, plombierbar.
- Ausschwenkbare Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot RAL 3000, mit wasserführender Achse aus Messing, geeignet zur Aufnahme vom max. 35m formbeständigen Feuerlöschschlauch 1" DN 25 altern. 3/4" DN 19, gem. EN 694.
- Verbindungsschlauch mit abgewinkelter C-Druckkupplung aus MS.
- Brandschutzzeichen gem. BGV A8 bzw. ASR A 1.3 und Bedienungsanleitung selbstklebend, sowie Installationsanleitung.
- incl. nachfolgendem Zubehör:
 - 1 x Montagemutter R 2" G 2A aus MS, R 2" AG / R 2" IG, drehbar
 - 1 x Schlauchanschlußventil R 2" nach DIN 14461-3; 1996-04
 - 1 x Strahlrohr EN 671-1, DN 25 mit 6mm Mundstückdurchfluß
 - 1 x 30m formstabiler Schlauch 1" / DN 25 altern. 3/4" / DN 19 nach EN 694 komplett montiert

Sonderzubehör z.B.:

- 1 x **brandag** Handfeuerlöscher gem. DIN EN3 max. 12kg
- 1 x **brandag** Untergestell Nr. 263, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1 (nur für Wandschränk)

Schränkausführung			Typ	Ausführung	Bauart	Breite	Höhe	Tiefe
Modell	Schlauchlänge	WA						
260-	030	-RS -LS	„F“	Einbauschränk	B	700	1.050	250
261-	030	-RS -LS	„F“	Wandschränk	C	740	1.090	250
Wasseranschlussbohrung im Schrank nach DIN 14461-1								
WA	-RS = Rechts Seitenwand			-RR = Rechts Rückwand				
	-LS = Links Seitenwand			-LR = Links Rückwand				
Alle Abbildungen zeigen den Wasseranschluss WA: RS (rechts Seitenwand)								

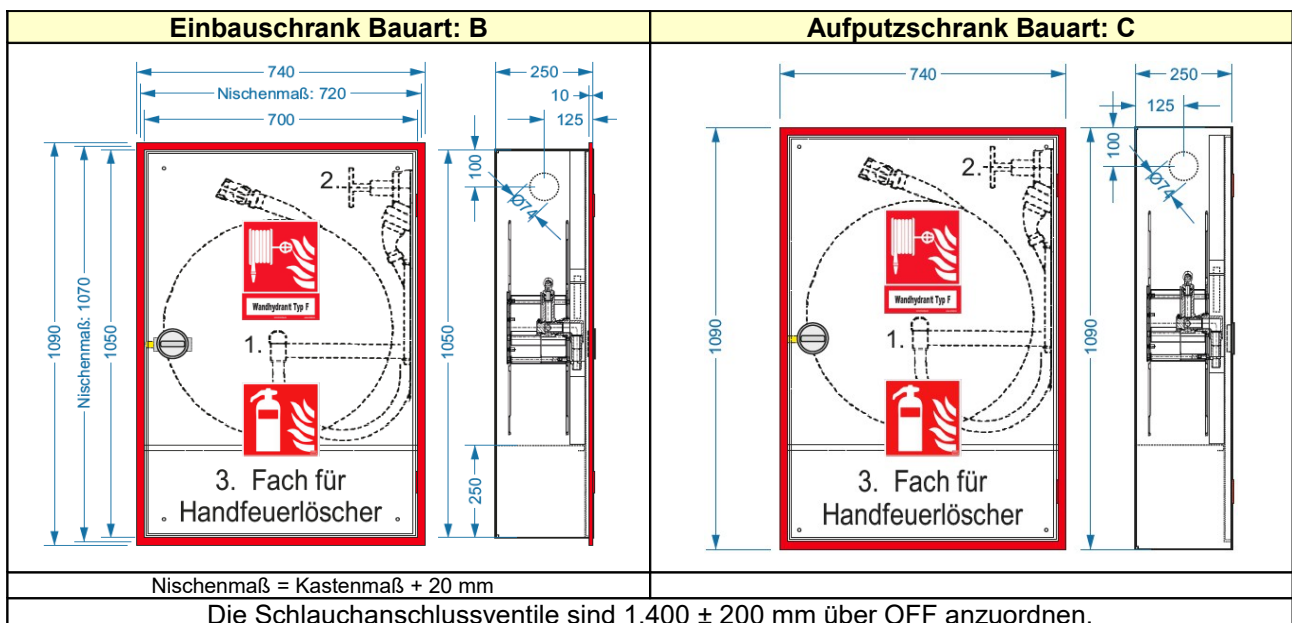



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



brandag-Wandhydrant Nr. 262 als Einbauschrank +HFL+BM 700x1.200x250mm

brandag-Wandhydrant Nr. 263 als Wandschrank +HFL+BM 740x1.240x250mm

mit Schlauchhaspel gem. EN 671-1 und formstabilem Schlauch nach EN 694


Kurzbeschreibung:

- Allseits abgekanteter Schrank aus Stahlblech zur Aufnahme einer Schlauchhaspel gem. EN 671-1, und separatem Einlegefach zur Aufnahme eines Handfeuerlöschers gem. EN 3 und Fach zur Aufnahme eines Brandmelders gem. DIN 14655, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1.
- Tür im Rahmen liegend, mit vertieft liegendem Klappgriff, plombierbar.
- Ausschwenkbare Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot RAL 3000, mit wasserführender Achse aus Messing, geeignet zur Aufnahme vom max. 35m formbeständigen Feuerlöschschlauch 1" DN 25 altern. 3/4" DN 19, gem. EN 694.
- Verbindungsschlauch mit abgewinkelter C-Druckkupplung aus MS.
- Brandschutzzeichen gem. BGV A8 bzw. ASR A 1.3 und Bedienungsanleitung selbstklebend, sowie Installationsanleitung.
- incl. nachfolgendem Zubehör:
 - 1 x Montagemutter R 2" G 2A aus MS, R 2" AG / R 2" IG, drehbar
 - 1 x Schlauchanschlußventil R 2" nach DIN 14461-3; 1996-04
 - 1 x Strahlrohr EN 671-1, DN 25 mit 6mm Mundstückdurchfluß
 - 1 x 30m formstabiler Schlauch 1" / DN 25 altern. 3/4" / DN 19 nach EN 694 komplett montiert

Sonderzubehör z.B.:

- 1 x brandag Handfeuerlöscher gem. DIN EN3 max. 12kg
- 1 x brandag Untergestell Nr. 263, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1 (nur für Wandschrank)
- 1 x Brandmelder DIN 14655

Schrankausführung			Typ	Ausführung	Bauart	Breite	Höhe	Tiefe
Modell	Schlauchlänge	WA						
262-	030	-RS -LS	„F“	Einbauschrank	B	700	1.200	250
263-	030	-RS -LS	„F“	Wandschrank	C	740	1.240	250
Wasseranschlussbohrung im Schrank nach DIN 14461-1								
WA	-RS = Rechts Seitenwand			-RR = Rechts Rückwand				
	-LS = Links Seitenwand			-LR = Links Rückwand				
Alle Abbildungen zeigen den Wasseranschluss WA: RS (rechts Seitenwand)								

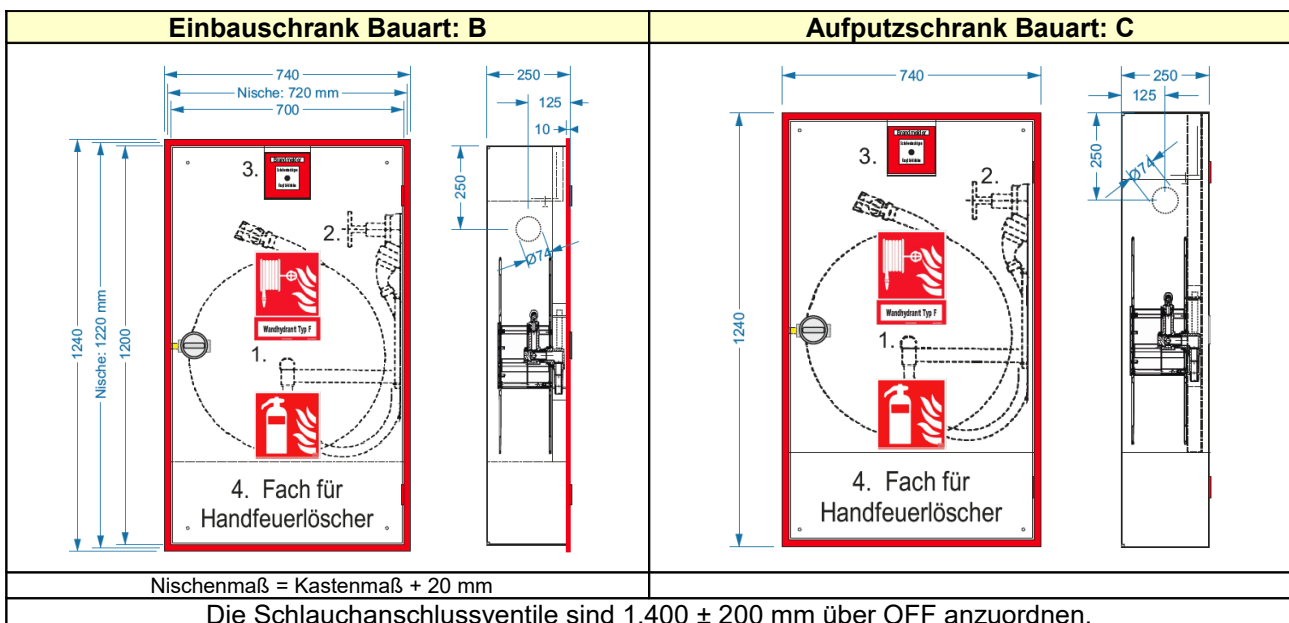



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



brandag-Wandhydrant Nr. 264/8 als Einbauschrank +HFL 860x1.110x250 (220)mm

brandag-Wandhydrant Nr. 265 als Wandschrank +HFL 900x1.150x250mm

mit Schlauchhaspel gem. EN 671-1 und formstabilem Schlauch nach EN 694


Kurzbeschreibung:

- Allseits abkanteter Schrank aus Stahlblech zur Aufnahme einer Schlauchhaspel gem. EN 671-1, und separatem Einlegefach zur Aufnahme eines Handfeuerlöschers gem. EN 3, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1.
- Flügeltüren im Rahmen liegend, mit vertieft liegendem Klappgriff, plombierbar.
- Ausschwenkbare Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot RAL 3000, mit wasserführender Achse aus Messing, geeignet zur Aufnahme vom max. 35m formbeständigen Feuerlöschschlauch 1" DN 25 altern. 3/4" DN 19, gem. EN 694.
- Verbindungsschlauch mit abgewinkelter C-Druckkupplung aus MS.
- Brandschutzzeichen gem. BGV A8 bzw. ASR A 1.3 und Bedienungsanleitung selbstklebend, sowie Installationsanleitung.
- incl. nachfolgendem Zubehör:
 - 1 x Montagemutter R 2" G 2A aus MS, R 2" AG / R 2" IG, drehbar
 - 1 x Schlauchanschlußventil R 2" nach DIN 14461-3; 1996-04
 - 1 x Strahlrohr EN 671-1, DN 25 mit 6mm Mundstückdurchfluß
 - 1 x 30m formstabiler Schlauch 1" / DN 25 altern. 3/4" / DN 19 nach EN 694 komplett montiert

Sonderzubehör z.B.:

- 1 x **brandag** Handfeuerlöscher gem. DIN EN3 max. 12kg
- 1 x **brandag** Untergestell Nr. 267, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1 (nur für Wandschrank)

Schrankausführung			Typ	Ausführung	Bauart	Breite	Höhe	Tiefe
Modell	Schlauchlänge	WA						
264-	030	-RS -LS	„F“	Einbauschrank	B	860	1.110	250
265-	030	-RS -LS	„F“	Wandschrank	C	900	1.150	250
268-	030	-RS -LS	„F“	Einbauschrank	B	860	1.110	220
Wasseranschlussbohrung im Schrank nach DIN 14461-1								
WA	-RS = Rechts Seitenwand			-RR = Rechts Rückwand				
	-LS = Links Seitenwand			-LR = Links Rückwand				
Alle Abbildungen zeigen den Wasseranschluss WA: RS (rechts Seitenwand)								

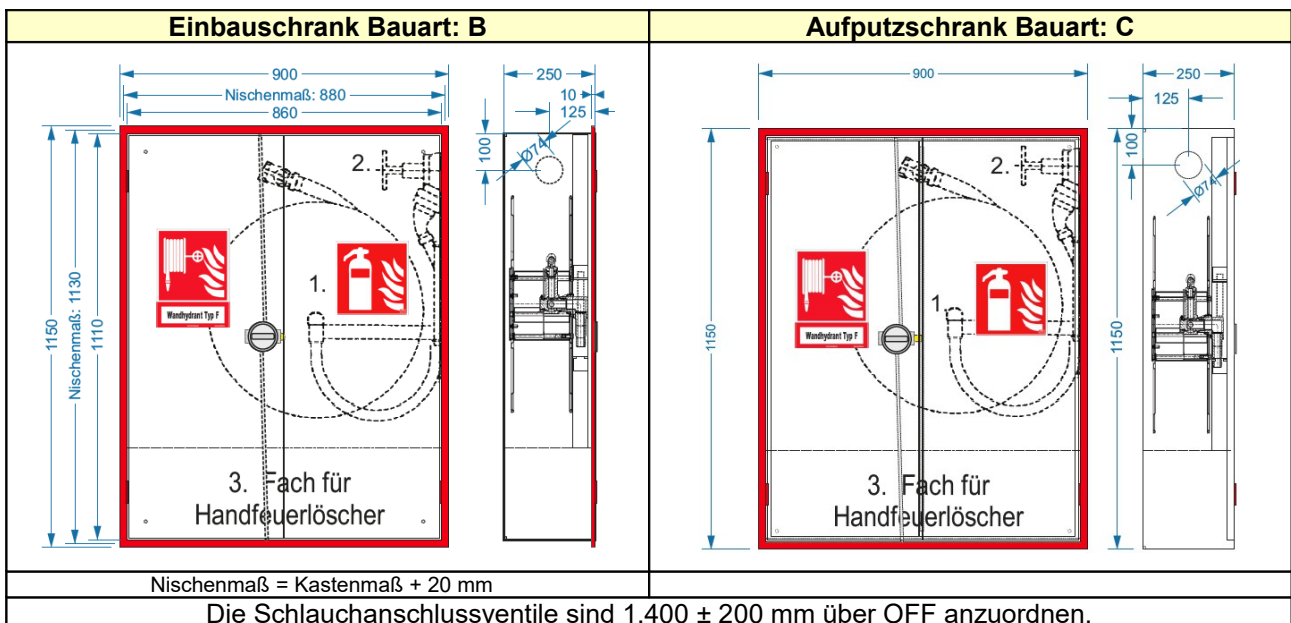



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



brandag-Wandhydrant Nr. 266/9 als Einbauschrank +HFL+BM 860x1.260x250 (220)mm


brandag-Wandhydrant Nr. 267 als Wandschrank +HFL+BM 900x1.300x250mm

mit Schlauchhaspel gem. EN 671-1 und formstabilem Schlauch nach EN 694

Kurzbeschreibung:

- Allseits abgekanteter Schrank aus Stahlblech zur Aufnahme einer Schlauchhaspel gem. EN 671-1, und separatem Einlegefach zur Aufnahme eines Handfeuerlöschers gem. EN 3 und Fach zur Aufnahme eines Brandmelders gem. DIN 14655, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1.
- Flügeltüren im Rahmen liegend, mit vertieft liegendem Klappgriff, plombierbar.
- Ausschwenkbare Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot RAL 3000, mit wasserführender Achse aus Messing, geeignet zur Aufnahme vom max. 35m formbeständigen Feuerlöschschlauch 1" DN 25 altern. 3/4" DN 19, gem. EN 694.
- Verbindungsschlauch mit abgewinkelter C-Druckkupplung aus MS.
- Brandschutzzeichen gem. BGV A8 bzw. ASR A 1.3 und Bedienungsanleitung selbstklebend, sowie Installationsanleitung.
- incl. nachfolgendem Zubehör:
 - 1 x Montagemutter R 2" G 2A aus MS, R 2" AG / R 2" IG, drehbar
 - 1 x Schlauchanschlußventil R 2" nach DIN 14461-3; 1996-04
 - 1 x Strahlrohr EN 671-1, DN 25 mit 6mm Mundstückdurchfluß
 - 1 x 30m formstabiler Schlauch 1" / DN 25 altern. 3/4" / DN 19 nach EN 694 komplett montiert
- Sonderzubehör z.B.:
 - 1 x **brandag** Handfeuerlöscher gem. DIN EN3 max. 12kg
 - 1 x **brandag** Untergestell Nr. 267, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1 (nur für Wandschrank)
 - 1 x Brandmelder DIN 14655

Schrankausführung			Typ	Ausführung	Bauart	Breite	Höhe	Tiefe
Modell	Schlauchlänge	WA						
266-	030	-RS -LS	„F“	Einbauschrank	B	860	1.260	250
267-	030	-RS -LS	„F“	Wandschrank	C	900	1.300	250
269-	030	-RS -LS	„F“	Einbauschrank	B	860	1.260	220
Wasseranschlussbohrung im Schrank nach DIN 14461-1								
WA	-RS = Rechts Seitenwand			-RR = Rechts Rückwand				
	-LS = Links Seitenwand			-LR = Links Rückwand				
Alle Abbildungen zeigen den Wasseranschluss WA: RS (rechts Seitenwand)								

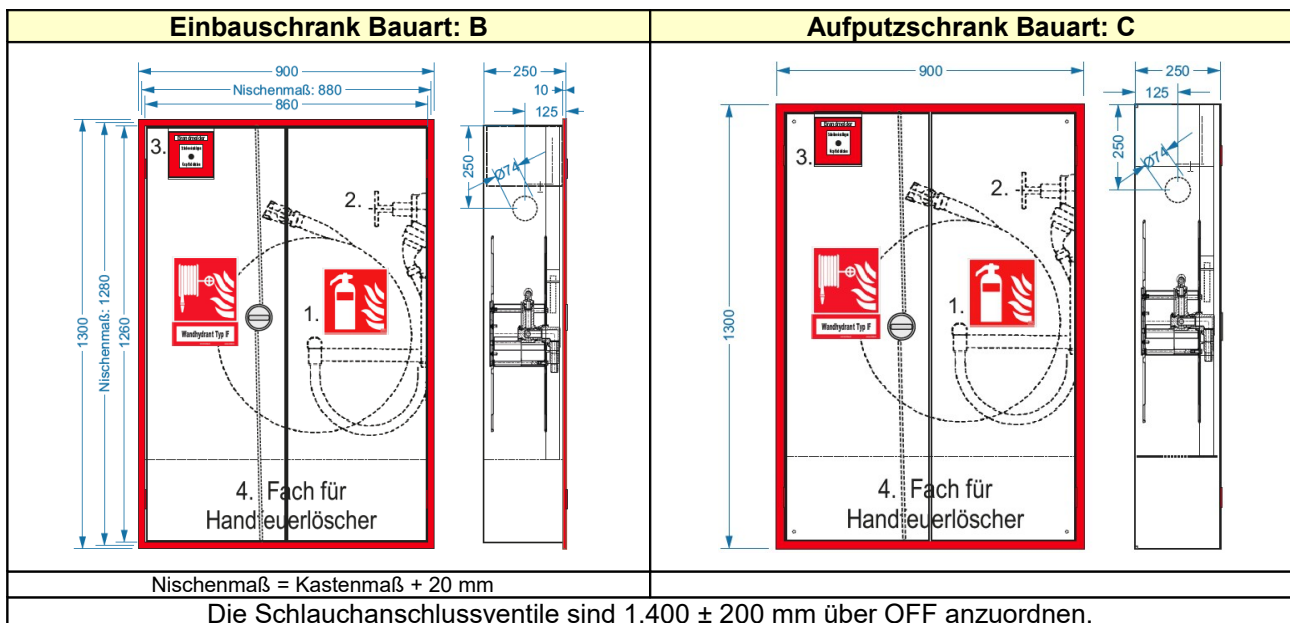



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



brandag-Wandhydrant Nr. 270 als Einbauschrank +HFL+BM 1.000x1.300x250mm

brandag-Wandhydrant Nr. 271 als Wandschrank +HFL+BM 1.040x1.340x250mm

mit Schlauchhaspel gem. EN 671-1 und formstabilem Schlauch nach EN 694


Kurzbeschreibung:

- Allseits abkanteter Schrank aus Stahlblech, zur Aufnahme einer Schlauchhaspel gem. EN 671-1 und separatem Stellfach zur Aufnahme eines Handfeuerlöschers gem. EN 3 und Fach zur Aufnahme eines Brandmelders gem. DIN 14655, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1.
- Tür im Rahmen liegend, mit vertieft liegendem Klappgriff, plombierbar.
- Ausschwenkbare Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot RAL 3000, mit wasserführender Achse aus Messing, geeignet zur Aufnahme vom max. 35m formbeständigen Feuerlöschschlauch 1" DN 25 altern. 3/4" DN 19, gem. EN 694.
- Verbindungsschlauch mit abgewinkelter C-Druckkupplung aus MS.
- Brandschutzzeichen gem. BGV A8 bzw. ASR A 1.3 und Bedienungsanleitung selbstklebend, sowie Installationsanleitung.
- incl. nachfolgendem Zubehör:
 - 2 x Montagemutter R 2" G 2A aus MS, R 2" AG / R 2" IG, drehbar
 - 2 x Schlauchanschlußventil R 2" nach DIN 14461-3; 1996-04
 - 1 x Strahlrohr EN 671-1, DN 25 mit 6mm Mundstückdurchfluß
 - 1 x 30m formstabiler Schlauch 1" / DN 25 altern. 3/4" / DN 19 nach EN 694 komplett montiert
 - 1 x Storz-Blindkupplung C

Sonderzubehör z.B.:

- 1 x **brandag** Handfeuerlöscher gem. DIN EN3 max. 12kg
- 1 x **brandag** Untergestell Nr. 267, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1 (nur für Wandschrank)
- 1 x Brandmelder DIN 14655

Schrankausführung			Typ	Ausführung	Bauart	Breite	Höhe	Tiefe
Modell	Schlauchlänge	WA						
270-	030	-RS -LS	„F“	Einbauschrank	B	1.000	1.300	250
271-	030	-RS -LS	„F“	Wandschrank	C	1.040	1.340	250
Wasseranschlussbohrung im Schrank nach DIN 14461-1								
WA	-RS = Rechts Seitenwand			-RR = Rechts Rückwand				
	-LS = Links Seitenwand			-LR = Links Rückwand				
Alle Abbildungen zeigen den Wasseranschluss WA: RS (rechts Seitenwand)								

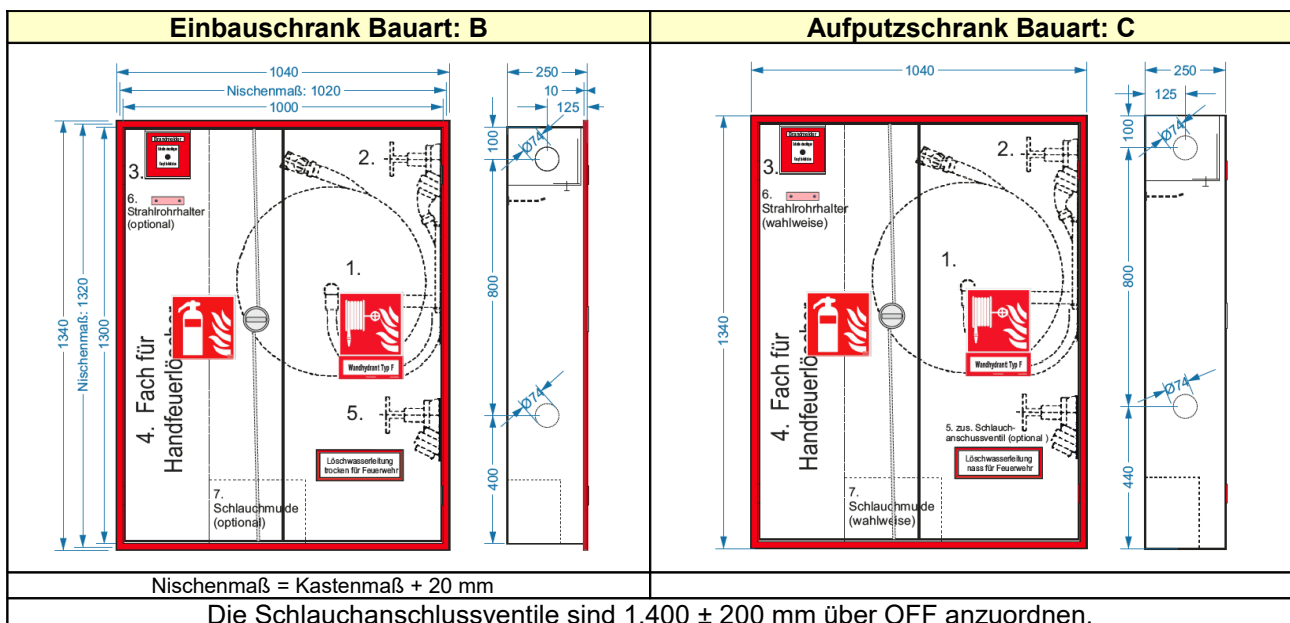

Technische Änderung vorbehalten

Rev.: 2026-03
Register: 06 • Seite: 16

© by K.-H. Diekmann GmbH • **brandag**-Feuerlöschgeräte
Siemensweg 1 • D-31603 Diepenau
Tel.: 05775/96672-0 • Fax: 05775/96672-29

Technische Änderung vorbehalten

Rev.: 2026-03
Register: 06 • Seite: 16



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



brandag-Wandhydrant Nr. 290 als Einbauschrank +HFL 260x1.200x700mm

brandag-Wandhydrant Nr. 291 als Wandschrank +HFL 290x1.240x700mm

in Sonderausführung angelehnt an DIN 14461-1 als Schmalhydrant,

mit Schlauchhaspel gem. EN 671-1 und formstabilem Schlauch nach EN 694

ACHTUNG vor Einsatz, Freigabe der Baugenehmigungsbehörde einholen!

Kurzbeschreibung:

- Allseits abgekanteter Schrank aus Stahlblech zur Aufnahme einer FIX-Schlauchhaspel gem. EN 671-1, und separatem Einlegefach zur Aufnahme eines Handfeuerlöschers gem. EN 3, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1.
- Tür im Rahmen liegend, mit vertieft liegendem Klappgriff, plombierbar.
- FIX-Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot RAL 3000, mit wasserführender Achse aus Messing, geeignet zur Aufnahme vom max. 35m formbeständigen Feuerlöschschlauch 1" DN 25 altern. ¾" DN 19, gem. EN 694, zu Wartungszwecken mittels Schlitten aus dem Schrank herausziehbar, Schlauchführung mittels Umlenkrolle.
- Verbindungsschlauch mit abgewinkelter C-Druckkupplung aus MS.
- Brandschutzzeichen gem. BGV A8 bzw. ASR A 1.3 und Bedienungsanleitung selbstklebend, sowie Installationsanleitung.
- incl. nachfolgendem Zubehör:
 - 1 x Montagemutter R 2" G 2A aus MS, R 2" AG / R 2" IG, drehbar
 - 1 x Schlauchanschlußventil R 2" nach DIN 14461-3; 1996-04
 - 1 x Strahlrohr EN 671-1, DN 25 mit 6mm Mundstückdurchfluß
 - 1 x 30m formstabiler Schlauch 1" / DN 25 altern. ¾" / DN 19 nach EN 694 komplett montiert
- Sonderzubehör:
 - 1 x brandag Handfeuerlöscher gem. DIN EN3 max. 12kg
 - 1 x brandag Untergestell Nr. 293, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1 (nur für Wandschrank)

Schrankausführung			Typ	Ausführung	Bauart	Breite	Höhe	Tiefe
Modell	Schlauchlänge	WA						
290-	030	-RW -DH	„F“	Einbauschrank	B	260	1.200	700
291-	030	-RW -DG	„F“	Standschrank	C	290	1.240	700
Wasseranschlussbohrung im Schrank nach DIN 14461-1:1998-02, Tabelle 3:								
WA	-RW = Rückwand							
	-DH = Dach hinten							
Alle Abbildungen zeigen den Wasseranschluss WA: DH (Dach hinten)								

Schmalhydrantenschrank Bauart: B	Schmalhydrantenschrank Bauart: C
Nischenmaß = Kastenmaß + 20 mm	
Die Schlauchanschlussventile sind 1.400 ± 200 mm über OFF anzuordnen.	



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



brandag-Wandhydrant Nr. 292 als Einbauschränk +HFL+BM 260x1.200x700mm

brandag-Wandhydrant Nr. 293 als Wandschränk +HFL+BM 290x1.240x700mm

in Sonderausführung angelehnt an DIN 14461-1 als Schmalhydrant,


mit Schlauchhaspel gem. EN 671-1 und formstabilem Schlauch nach EN 694

ACHTUNG vor Einsatz, Freigabe der Baugenehmigungsbehörde einholen!

Kurzbeschreibung:

- Allseits abgekanteter Schränk aus Stahlblech zur Aufnahme einer FIX-Schlauchhaspel gem. EN 671-1, mit separatem Einlegefach zur Aufnahme eines Handfeuerlöschers gem. EN 3, und Fach zur Aufnahme eines Brandmelders gem. DIN 14655, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1. **Brandmelder schwenkt mit Tür aus!**
- Tür im Rahmen liegend, mit vertieft liegendem Klappgriff, plombierbar.
- FIX-Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot RAL 3000, mit wasserführender Achse aus Messing, geeignet zur Aufnahme vom max. 35m formbeständigen Feuerlöschschlauch 1" DN 25 altern. ¾" DN 19, gem. EN 694, zu Wartungszwecken mittels Schlitten aus dem Schränk herausziehbar, Schlauchführung mittels Umlenkrolle.
- Verbindungsschlauch mit abgewinkelter C-Druckkupplung aus MS.
- Brandschutzzeichen gem. BGV A8 bzw. ASR A 1.3 und Bedienungsanleitung selbstklebend, sowie Installationsanleitung.
- incl. nachfolgendem Zubehör:
 - 1 x Montagemutter R 2" G 2A aus MS, R 2" AG / R 2" IG, drehbar
 - 1 x Schlauchanschlußventil R 2" nach DIN 14461-3; 1996-04
 - 1 x Strahlrohr EN 671-1, DN 25 mit 6mm Mundstückdurchfluß
 - 1 x 30m formstabiler Schlauch 1" / DN 25 altern. ¾" / DN 19 nach EN 694 komplett montiert
- Sonderzubehör:
 - 1 x brandag Handfeuerlöscher gem. DIN EN3 max. 12kg
 - 1 x brandag Untergestell Nr. 293, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1 (nur für Wandschränk)
 - 1 x Brandmelder DIN 14 655

Schrankausführung			Typ	Ausführung	Bauart	Breite	Höhe	Tiefe
Modell	Schlauchlänge	WA						
292-	030	-RW	„F“	Einbauschränk	B	260	1.200	700
		-DH						
293-	030	-RW	„F“	Standschränk	C	290	1.240	700
		-DH						
Wasseranschlussbohrung im Schränk nach DIN 14461-1:1998-02, Tabelle 3:								
WA	-RW = Rückwand							
	-DH = Dach hinten							
Alle Abbildungen zeigen den Wasseranschluss WA: DH (Dach hinten)								

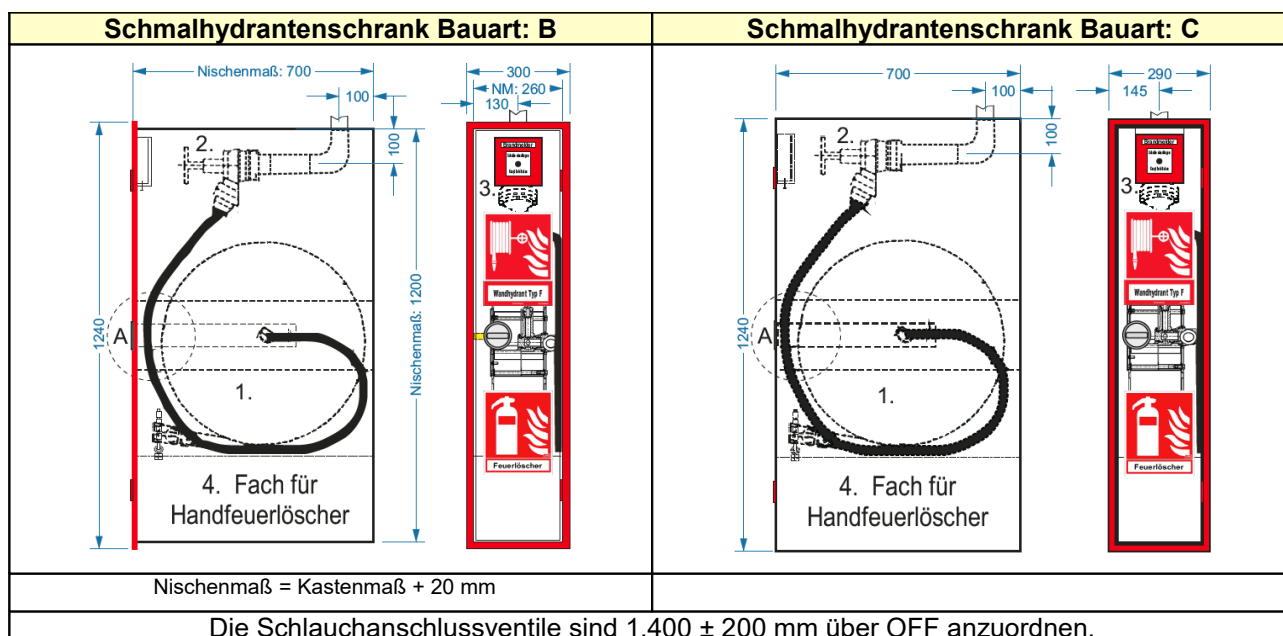



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



brandag-Wandhydrant Nr. 297 als Standschrank +HFL+BM 380x1.600x550mm

brandag-Wandhydrant Nr. 298 als Standschrank +HFL+BM 370x1.600x700mm


in Sonderausführung angelehnt an DIN 14461-1 als Schmalhydrant,
mit FIX-Schlauchhaspel gem. EN 671-1 und formstabilem Schlauch nach EN 694

ACHTUNG vor Einsatz, Freigabe der Baugenehmigungsbehörde einholen!

Kurzbeschreibung:

- Allseits abkanteter Schrank aus Stahlblech zur Aufnahme einer FIX-Schlauchhaspel gem. EN 671-1, und separatem Einlegefach zur Aufnahme eines Handfeuerlöschers gem. EN 3, und Fach zur Aufnahme eines Brandmelders gem. DIN 14655, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1.
- Tür im Rahmen liegend, mit vertieft liegendem Klappgriff, plombierbar.
- Untergestell pulverbeschichtet rot RAL 3000/1
- FIX-Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot RAL 3000, mit wasserführender Achse aus Messing, geeignet zur Aufnahme vom max. 35m formbeständigen Feuerlöschschlauch 1" DN 25 altern. ¾" DN 19, gem. EN 694, zu Wartungszwecken mittels Schlitten aus dem Schrank herausziehbar, Schlauchführung mittels Umlenkrolle.
- Verbindungsschlauch mit abgewinkelter C-Druckkupplung aus MS.
- Brandschutzzeichen gem. BGV A8 bzw. ASR A 1.3 und Bedienungsanleitung selbstklebend, sowie Installationsanleitung.
- incl. nachfolgendem Zubehör:
 - 1 x Montagemutter R 2" G 2A aus MS, R 2" AG / R 2" IG, drehbar
 - 1 x Schlauchanschlußventil R 2" nach DIN 14461-3; 1996-04
 - 1 x Strahlrohr EN 671-1, DN 25 mit 6mm Mundstückdurchfluß
 - 1 x 30m formstabiler Schlauch 1" / DN 25 altern. ¾" / DN 19 nach EN 694 komplett montiert
- Sonderzubehör:
 - 1 x **brandag**-Handfeuerlöscher gem. DIN EN3 max. 6kg (Model 298 bis max. 12kg)
 - 1 x Brandmelder DIN 14655

Schrankausführung			Typ	Ausführung	Bauart	Breite	Höhe	Tiefe
Modell	Schlauchlänge	WA						
297-	030	-RW -DH	„F“	Standschrank	C	380	1.600	550
298-	030	-RW -DH	„F“	Standschrank	C	370	1.600	700
Wasseranschlussbohrung im Schrank nach DIN 14461-1:1998-02, Tabelle 3:								
WA	-RW = Rückwand							
	-DH = Dach hinten							
Alle Abbildungen zeigen den Wasseranschluss WA: DH (Dach hinten)								

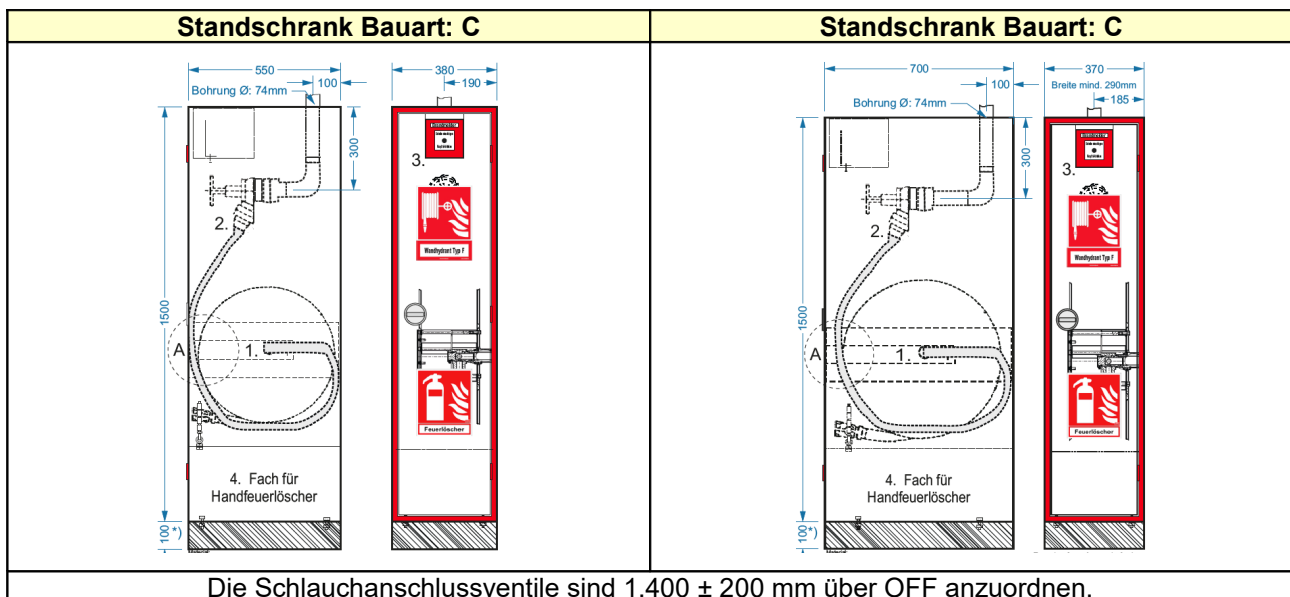



Wandhydranten Typ "F" zum Anschluss an Löschwasserleitung "nass" oder "nass/trocken"



brandag-Wandhydrant Nr. 262 als Einbauschränk +HFL+BM 700x1.200x290mm

brandag-Wandhydrant Nr. 263 als Wandschränk +HFL+BM 740x1.240x290mm

**in Sonderausführung angelehnt an DIN 14461-1 jedoch Rolladentür,
mit Schlauchhaspel gem. EN 671-1 und formstabilem Schlauch nach EN 694**


Kurzbeschreibung:

- Allseits abkanteter Schränk aus Stahlblech zur Aufnahme einer Schlauchhaspel gem. EN 671-1, sowie separatem Einlegefach zur Aufnahme eines Handfeuerlöschers gem. EN 3 und Fach incl. Einbaublende zur Aufnahme eines Brandmelders gem. DIN 14655, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1.
- **KU-Rolladen ALU-Farben in speziellen Leichtlaufschienen montiert, mit ALU-Griffen.**
- Ausschwenkbare Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot RAL 3000, mit wasserführender Achse aus Messing, geeignet zur Aufnahme vom max. 35m formbeständigen Feuerlöschschlauch 1" DN 25 altern. ¾" DN 19, gem. EN 694.
- Verbindungsschlauch mit abgewinkelter C-Druckkupplung aus MS.
- Brandschutzzeichen gem. BGV A8 bzw. ASR A 1.3 und Bedienungsanleitung selbstklebend, sowie Installationsanleitung.
- incl. nachfolgendem Zubehör:
 - 1 x Montagemutter R 2" G 2A aus MS, R 2" AG / R 2" IG, drehbar
 - 1 x Schlauchanschlußventil R 2" nach DIN 14461-3; 1996-04
 - 1 x Strahlrohr EN 671-1, DN 25 mit 6mm Mundstückdurchfluß
 - 1 x 30m formstabiler Schlauch 1" / DN 25 altern. ¾" / DN 19 nach EN 694 komplett montiert

Sonderzubehör z.B.:

- 1 x **brandag** Handfeuerlöscher gem. DIN EN3 max. 12kg
- 1 x **brandag** Untergestell Nr. 293, pulverbeschichtet rot RAL 3000/1 (nur für Wandschränk)
- 1 x Brandmelder DIN 14655





Schränkausführung			Typ	Ausführung	Bauart	Breite	Höhe	Tiefe
Modell	Schlauchlänge	WA						
262-	030	-RS-RO -LS-RO	„F“	Einbauschränk	B	700	1.250	290
263-	030	-RS-RO -LS-RO	„F“	Wandschränk	C	740	1.290	290
Wasseranschlussbohrung im Schränk nach DIN 14461-1:1998-02, Tabelle 3:								
WA	-RS = Rechts Seitenwand							
	-LS = Links Seitenwand							
Alle Abbildungen zeigen den Wasseranschluss WA: RS (rechts Seitenwand)								

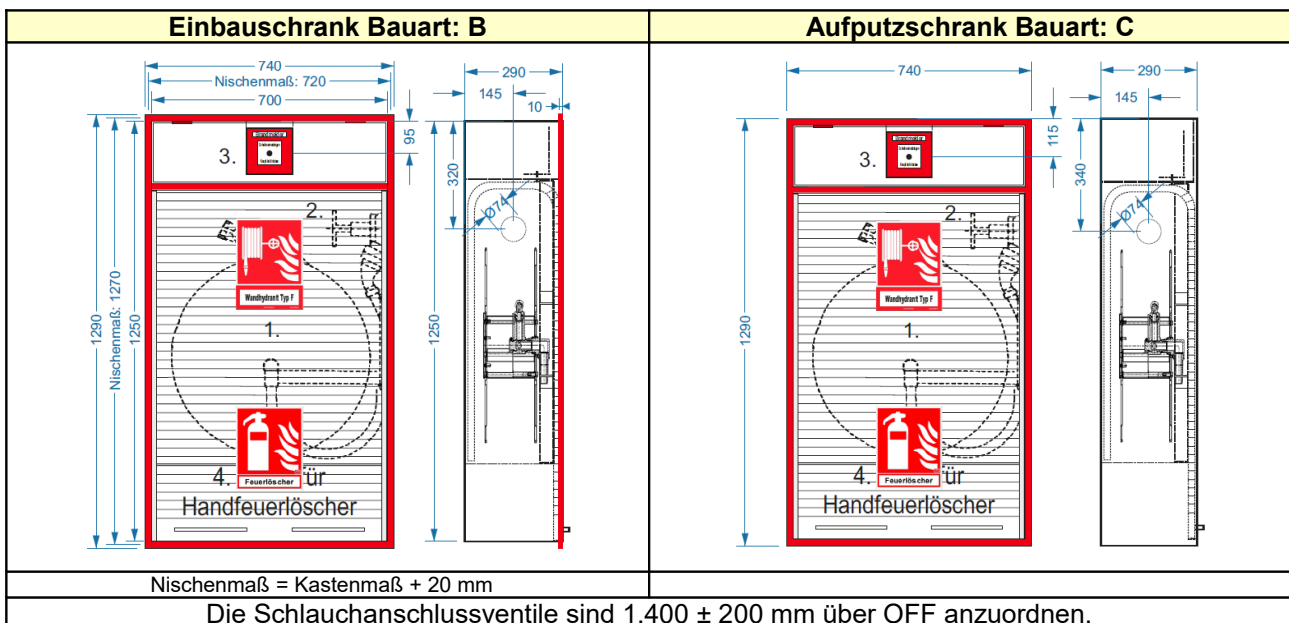

brandag-Untergestelle für Wandhydranten

Kurzbeschreibung Untergestell:

- Allseits abgekantetes Untergestell aus Stahlblech, **pulverbeschichtet rot RAL 3000/1**, zur freistehenden Aufstellung von Wandhydranten auf festem Untergrund.
- incl. Zubehör: 2 x Gegenplatten, 8 x Schrauben mit Mutter M8

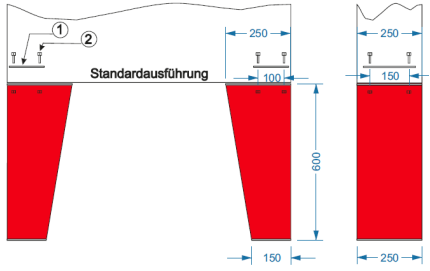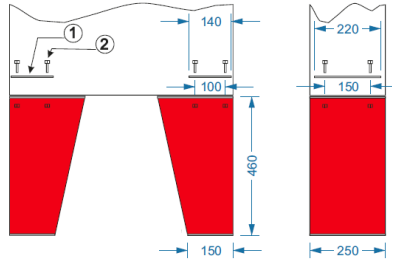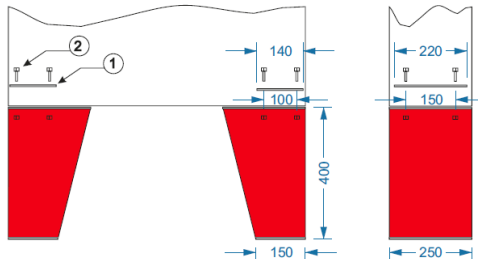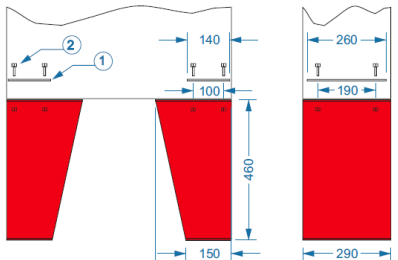Untergestelle
 Standardausführung
Modell-Nr.: 222-UG

Modell-Nr.: 263-UG

Modell-Nr.: 267-UG

Modell-Nr.: 293-UG